


# Всесоюзная промышленная выставка 1956 г.

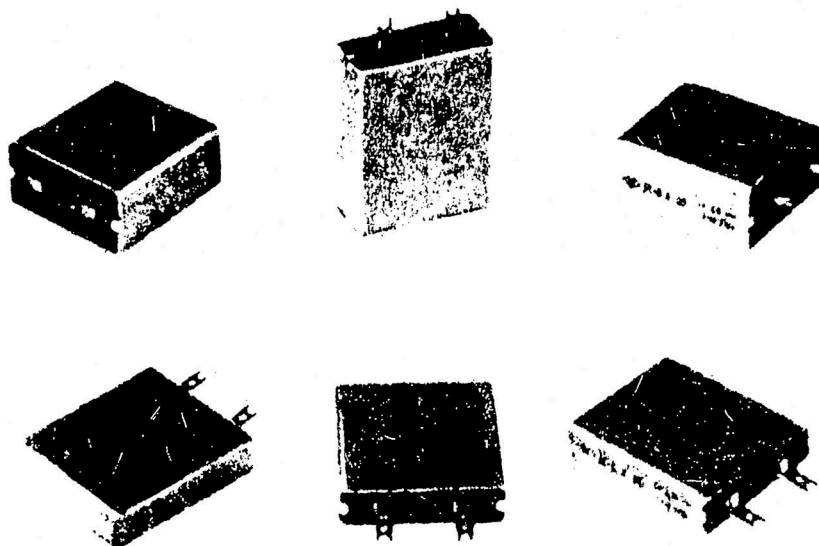

## КОНДЕНСАТОРЫ БУМАЖНЫЕ типа БП-П

(ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ПО ОЖО.462.020 ТУ В КОРПУСАХ ТРЕХ ГАБАРИТОВ)

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

**Интервал емкостей** от 0,25 до 2 *мкф.*

**Допуск по емкости**  $\pm 10\%$

**Рабочее напряжение** 200 в постоянного тока.

**Интервал рабочих температур** от  $-15$  до  $+45$  °С.

**Сопротивление изоляции** не менее 200 *мегаом. мкф.*

**Тангенс угла потерь** не более 0,015.

МИНИСТЕРСТВО  
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ