

Основное назначение - работа в индикаторах радиозмерительных устройств 10-й см. диапазона.

ТРЗ.360.044 ТУ
тип ДК-У1М

Электрические данные	Ед. изм.	Значения		
		Мин.	Ном.	Макс.
Длина волны	см		9.8	
Чувствительность по току	а/вт	0.5		
Выпрямленный ток	мд	0.4		
Подводимая мощность	мвт		0.5	


Предельно-допустимые эксплуатационные данные

Выпрямленный ток	мд		3.0
Просачив. импульсн. мощн.	мвт		200

Категорически воспрещается!

1. Бросать детектор.
2. Вынимать детектор из индивидуальной упаковки до вставления в аппаратуру.
3. Работать с незаземленной или не присоединенной к корпусу аппарата детекторной головкой.
4. При вставлении и вынимании детектора из головки необходимо свободной рукой взяться за заземленную головку.

19 июня 1963

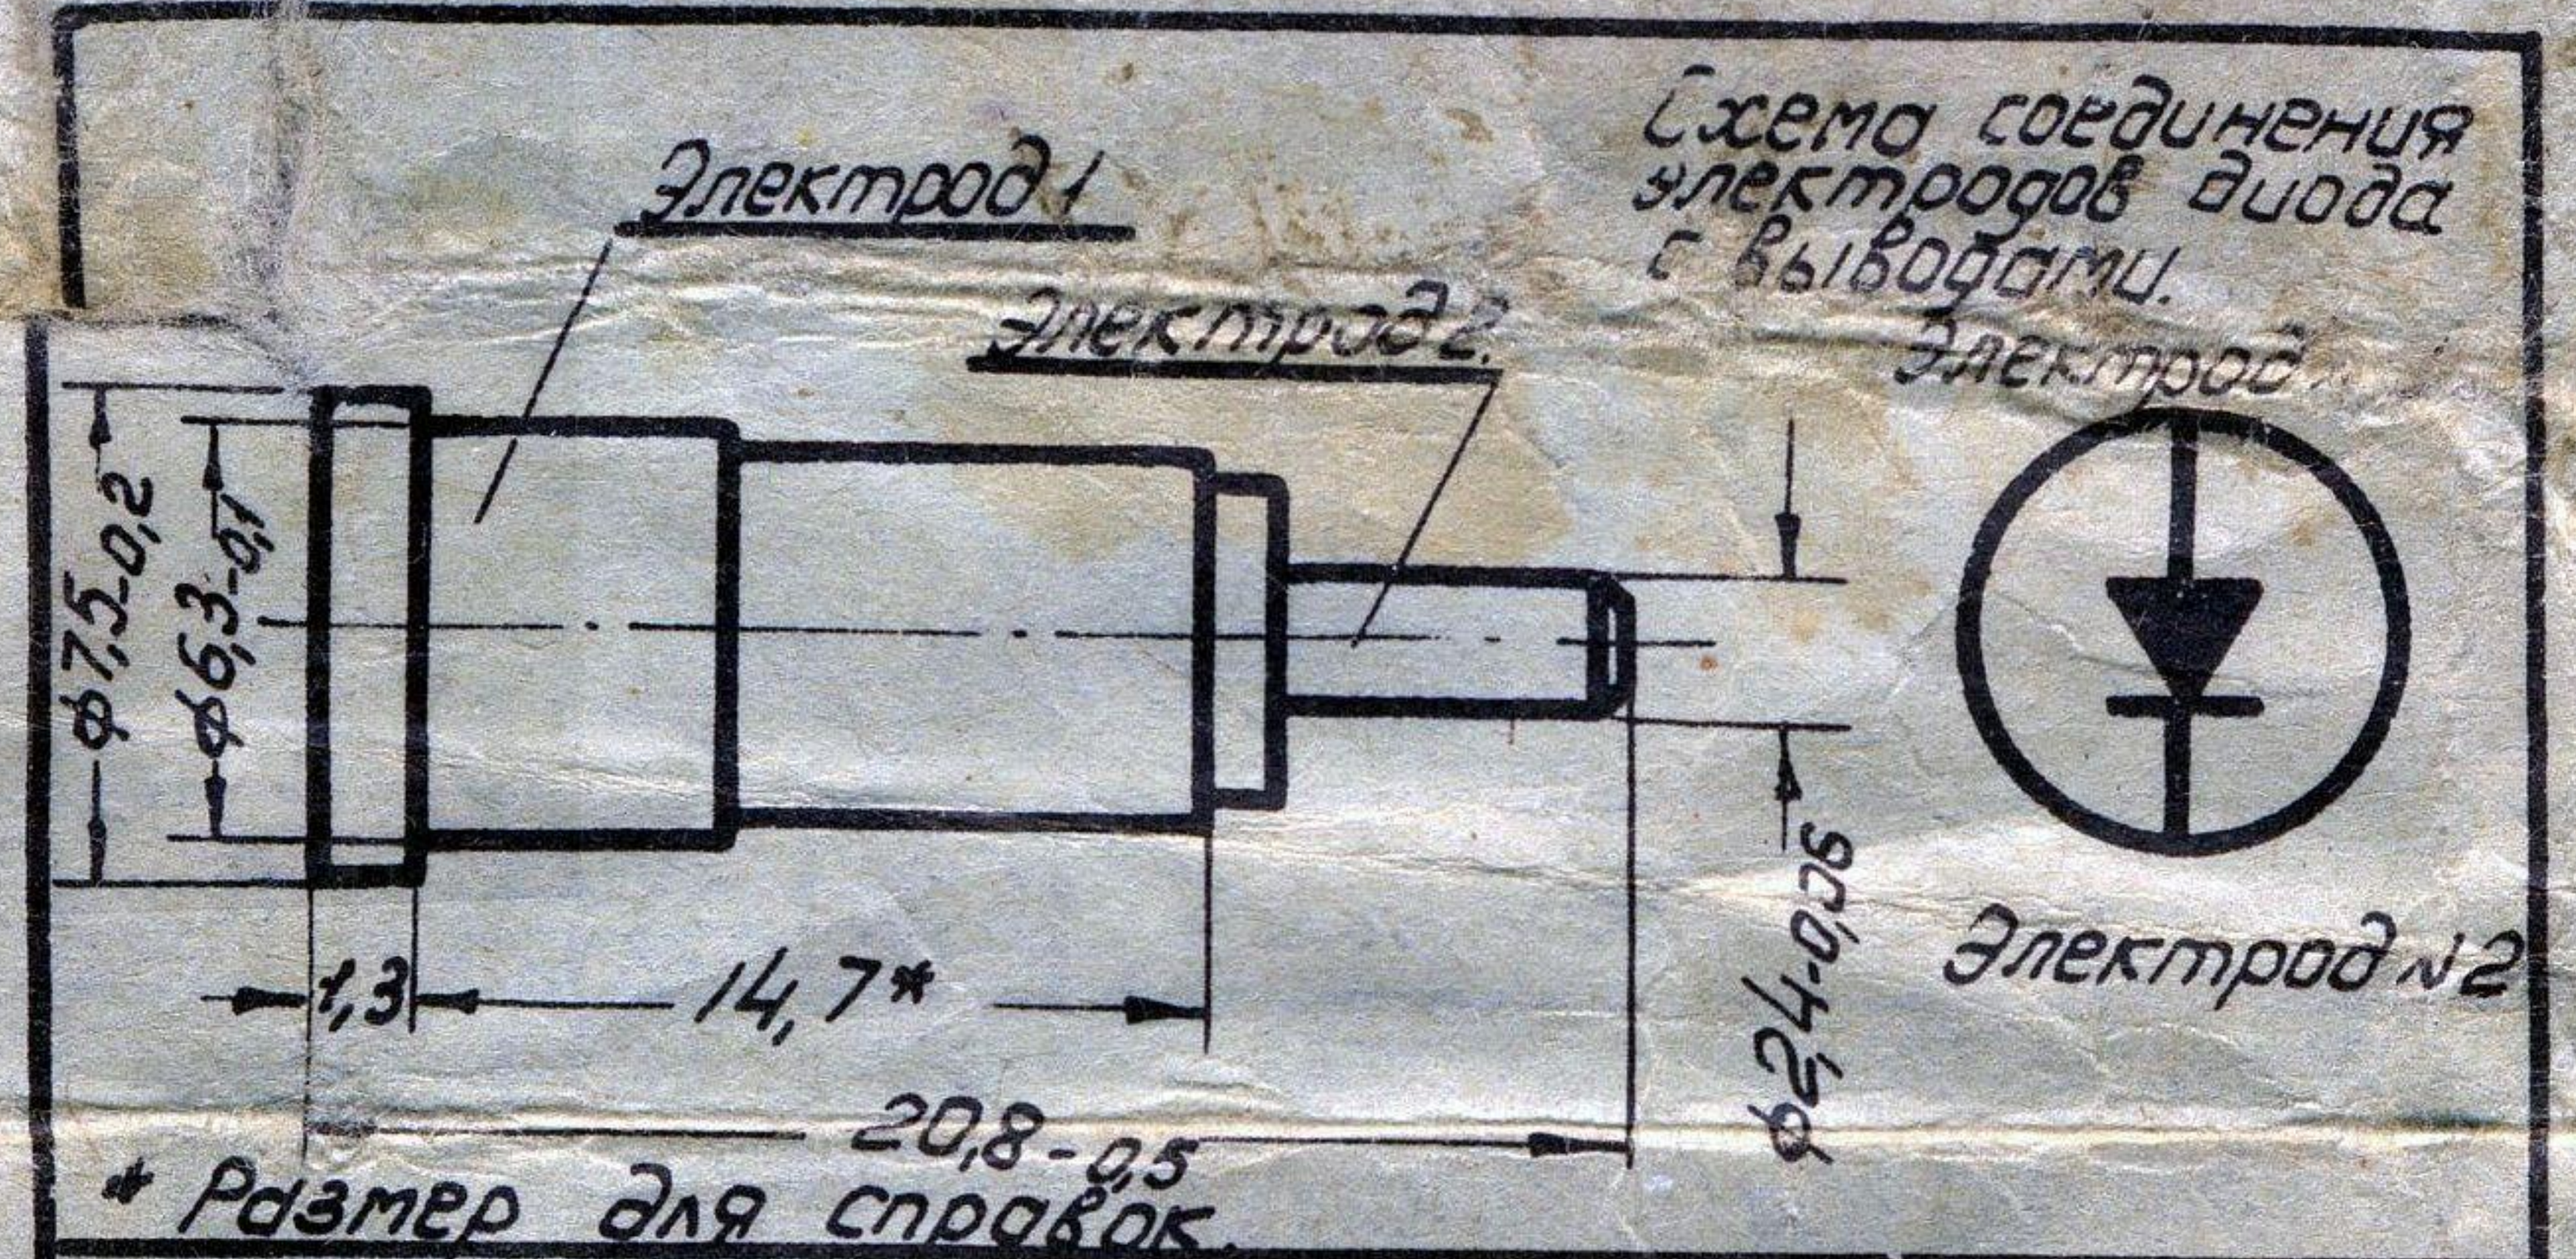

Внимание!

Внезаводская инспекция Отдела Технического контроля просит по окончании эксплуатации детектора возвратить этикетку в адрес:

с сообщением следующих сведений:

Дата включения _____

Дата выключения _____

Число часов работы _____

Основные данные режима эксплуатации.

Причины выхода детектора из строя

Сведения дал: _____

Адрес: _____

Приложение этикетки с сообщением указанных сведений при возвращении детекторов, вышедших из строя - обязательно.