




Э Т И К Е Т К А

Микросхема интегральная КА1403УЕ2А, КА1403УЕ2Б
для согласования выходного сопротивления электретных
микрофонов с входным сопротивлением усилителей.

Климатическое исполнение — УХЛ
категория размещения — 3 по ГОСТ 15150-69

Схема расположения выводов

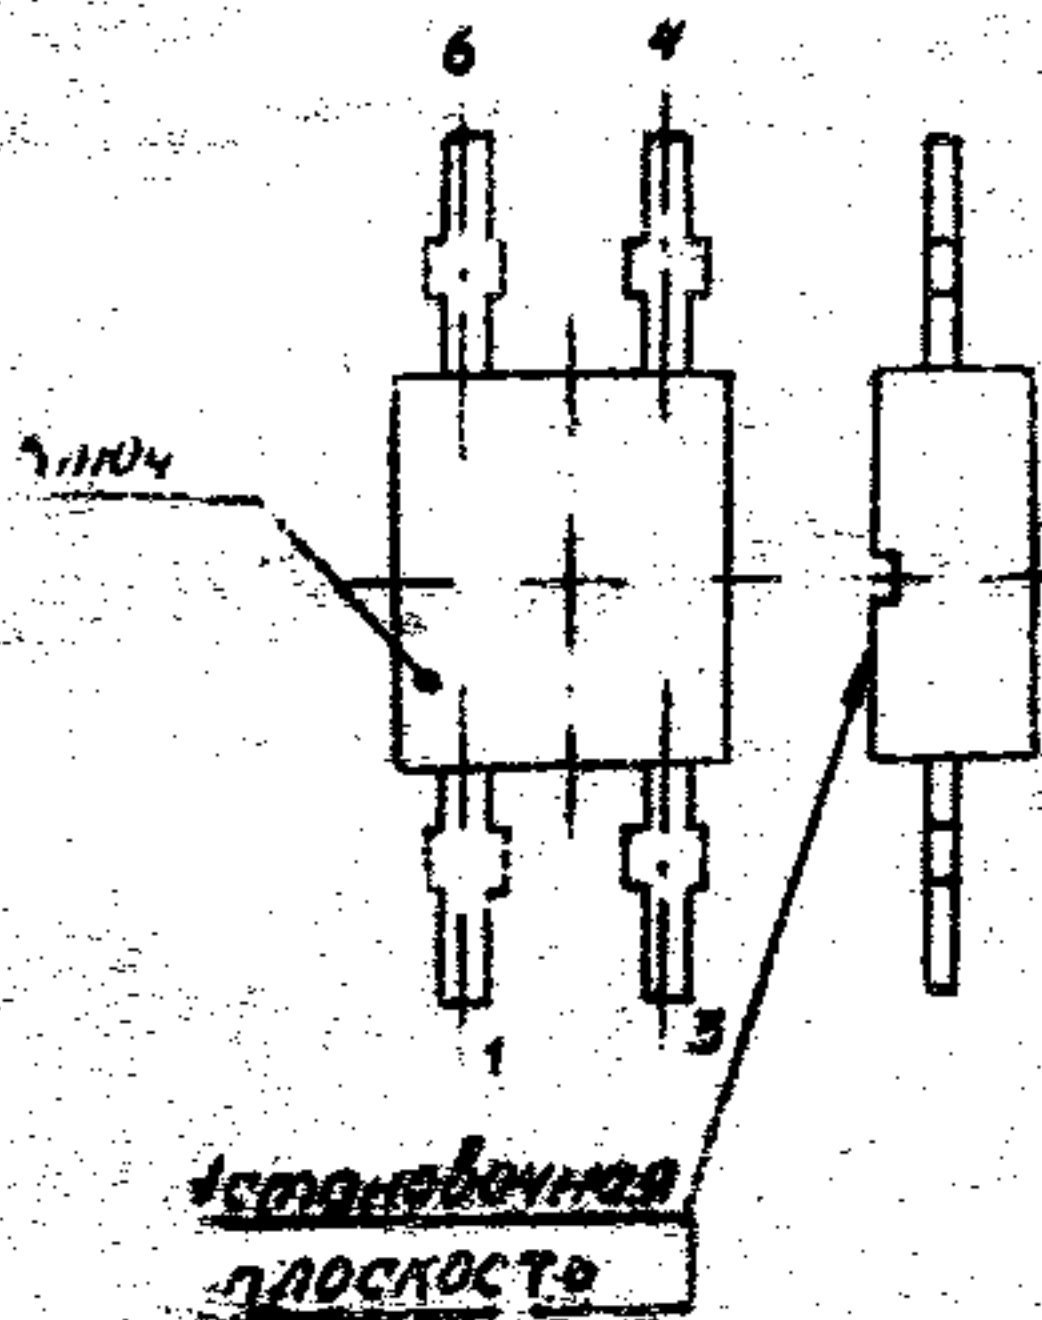

Микросхемы отмечены:
КА1403УЕ2А — белой точ-
кой на ключе;

приборы, не содержащие
драгметаллы — риской на
установочной плоскости.

Таблица назначения выводов

Номера вывода	Назначение вывода
1	Плюс питания
3	Выход
4	Общий
6	Вход

Основные электрические параметры при $t_{окр} = (+25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Н о р м а			
		КА 1403 УЕ2А		КА 1403 УЕ2Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Ток потребления, мкА ($U_n = 3 \text{ В}$)	$I_{пот}$	25	60	40	180
Коэффициент усиления напряжения ($U_n = 3 \text{ В}$, $R_n = \infty$; $C_p = 9 \text{ пФ}$, $f = 1000 \text{ Гц}$)	K_u, U	0,35		0,35	
Модуль полного входного сопротивления, МОм ($U_n = 3 \text{ В}$, $R_n = \infty$ $f = 1000 \text{ Гц}$)	$R_{вх}$	20		20	
Эквивалентное полное напряжение шумов, мкВ ($U_n = 3 \text{ В}$, $C_p = 30 \text{ пФ}$, $f = \Delta \text{ полоса}$)	$U_{ш, п}$		3,5		3,5

Содержание драгоценных металлов на 1000 шт. изделий:

*) золото — 0,7233 г.

**) драгоценных металлов не содержится.

С В Е Д Е Н И Я О П Р И Е М К Е

Изделия типа КА1403УЕ2А, КА1403УЕ2Б соответствуют техническим условиям АДБК.431130.075 ТУ

Приняты по извещению № от
(дата)

Место для штампа ОТК

Место для штампа «Перепроверка произведена.....»
(дата)

Приняты по извещению № от
(дата)

Место для штампа ОТК