

ЭТИКЕТКА




КТ602АМ

100



ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ КТ602АМ, КТ602БМ
СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ ИЕ630-84 И
ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

3.365.037 ТУ

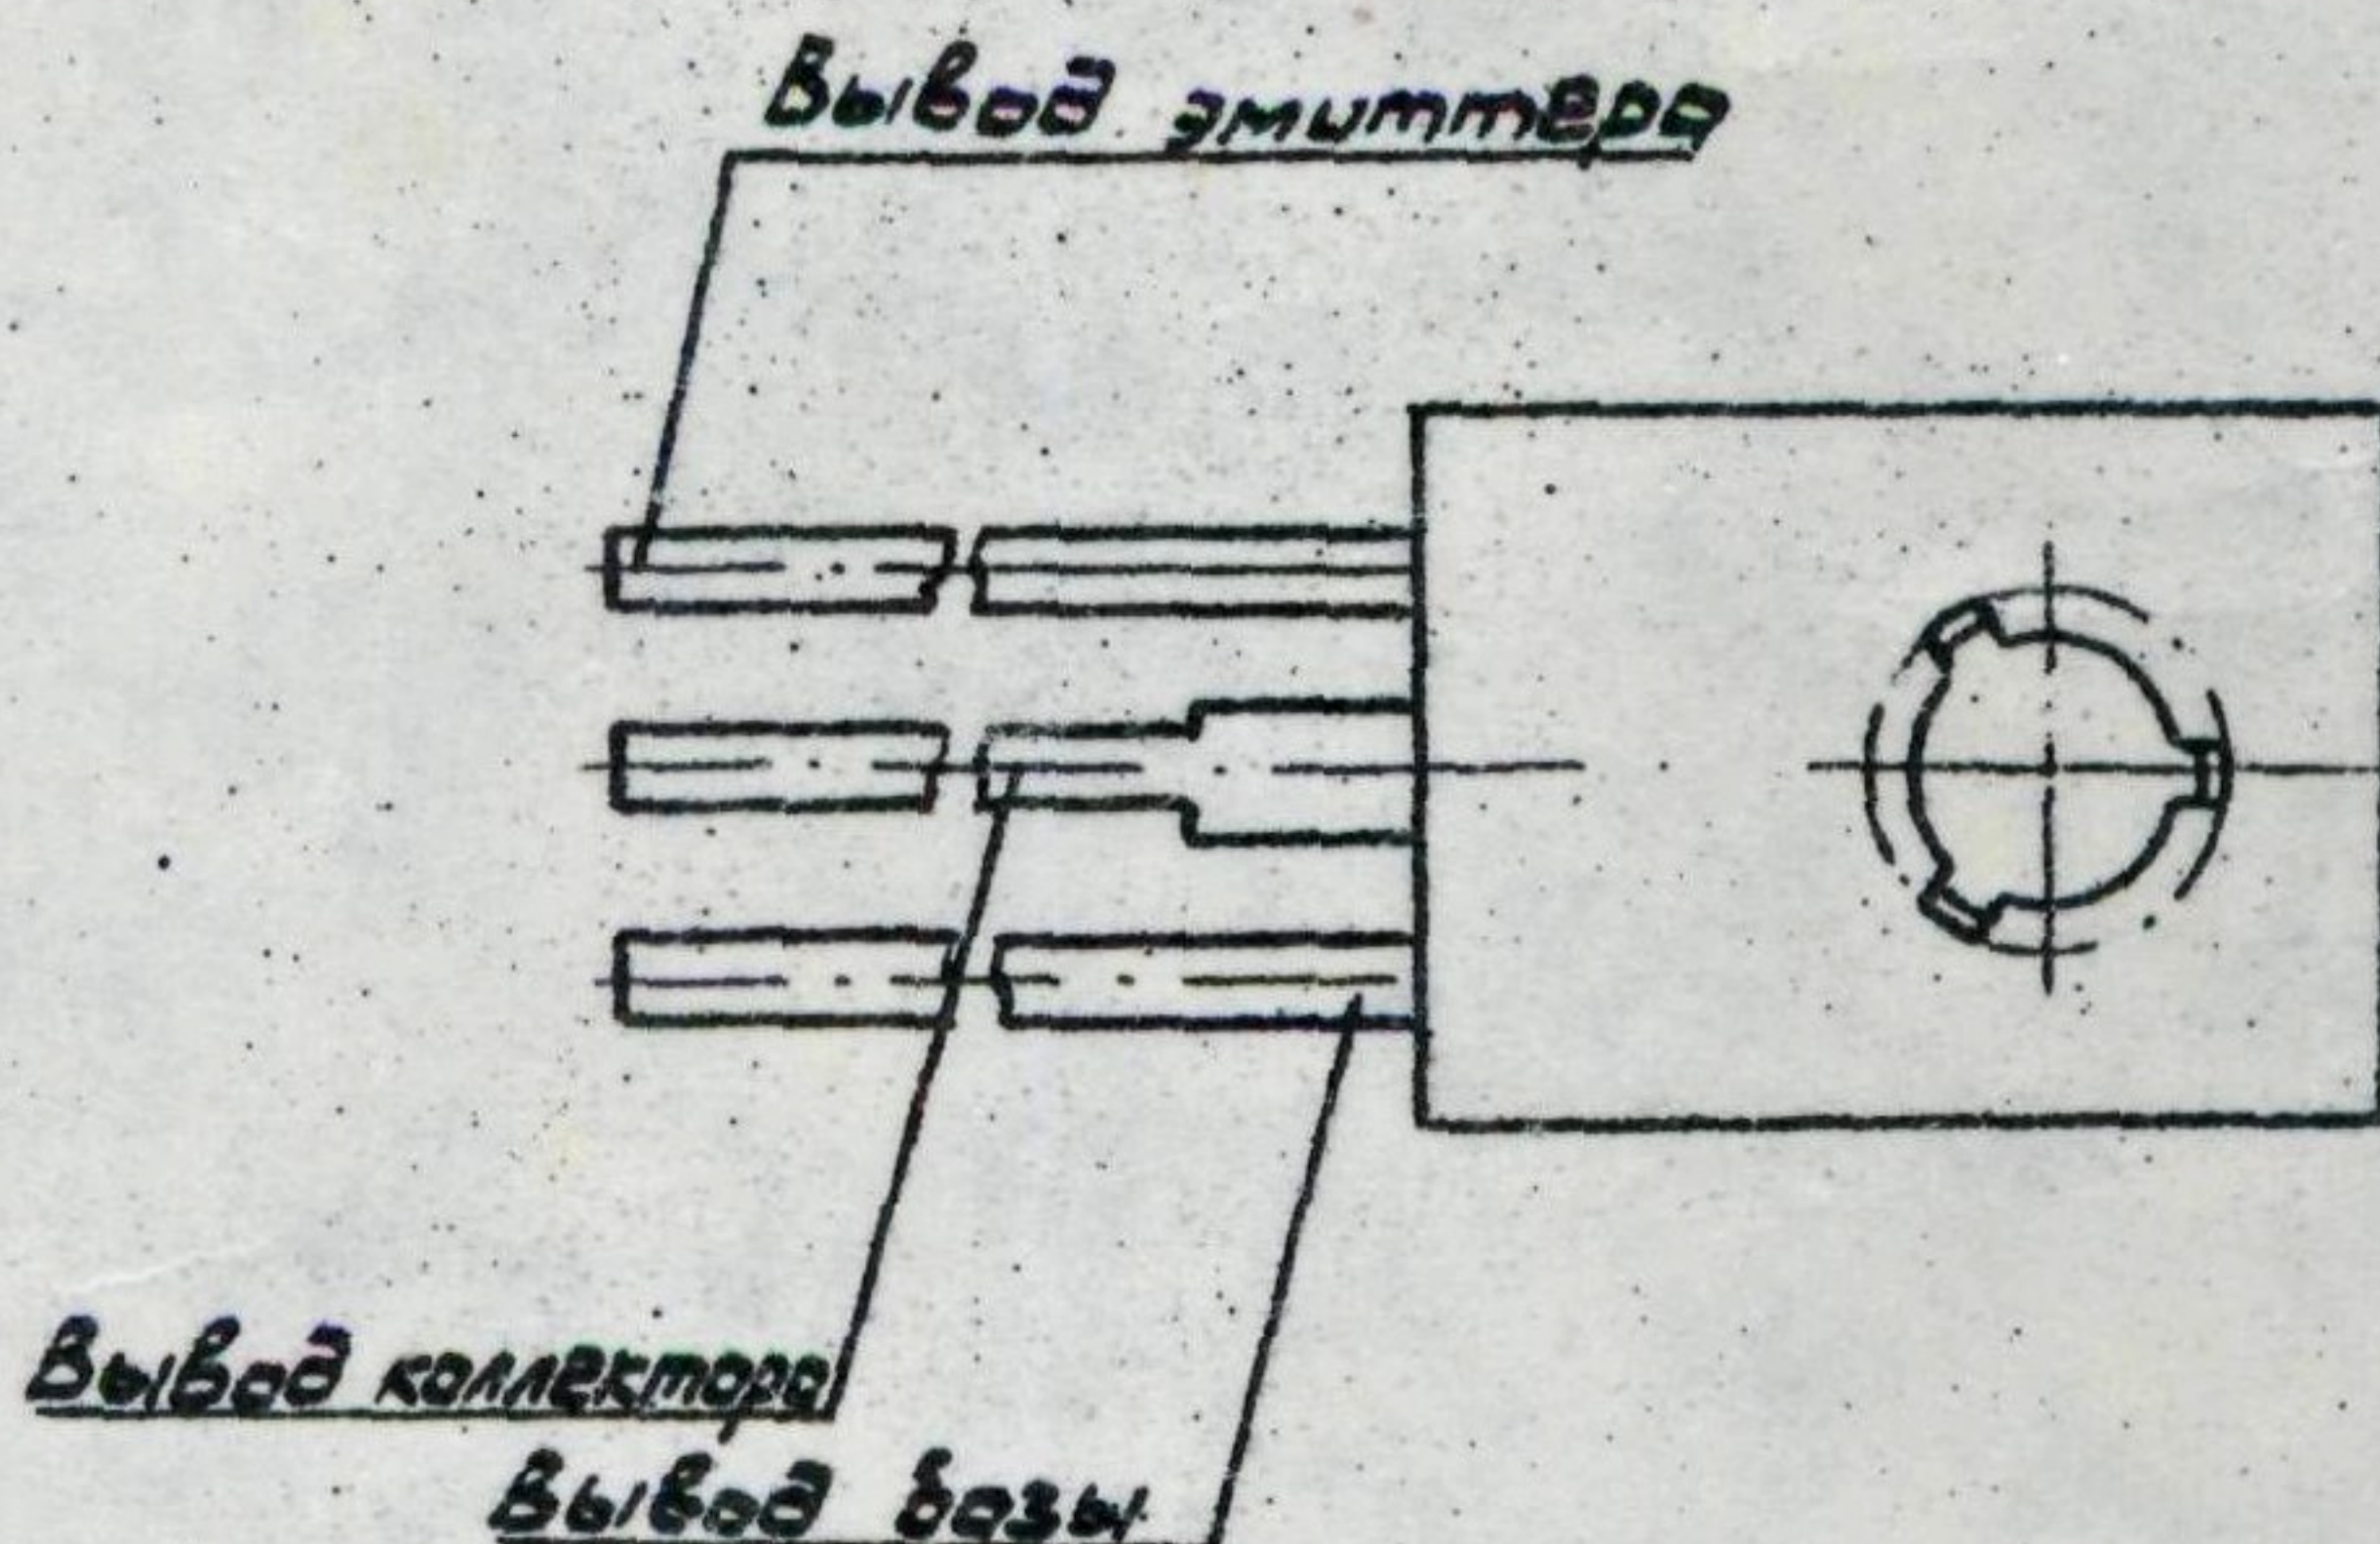

Масса не более 1 г

Содержание драгметаллов в 1000 шт. транзисторов

золото 0,0968 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{\text{окр. ср.}} = 25 \pm 10^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, мкА ($I_{\text{КБ}} = I_{20\text{В}}$)	$I_{\text{КБ0}}$		70
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА ($I_{\text{КЭ}} = I_{00\text{В}}, R_{\text{ЭБ}} = 10 \text{ Ом}$)	$I_{\text{КЭВ}}$		100
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($I_{\text{КБ}} = I_{0\text{В}}, I_{\text{Э}} = I_{0\text{мА}}$)	$h_{21\text{Э}}$		
КТ602АМ		20	80
КТ602БМ		50	

110588

ШТАМП ОТК

ОТК 155

УПАКОВЩИК № 8