




Этикетка

Транзисторы типов КТ818А, КТ818Б,
КТ818В, КТ818Г
соответствуют ГОСТ 11630-70 и
техническим условиям ОАД336.188ТУ

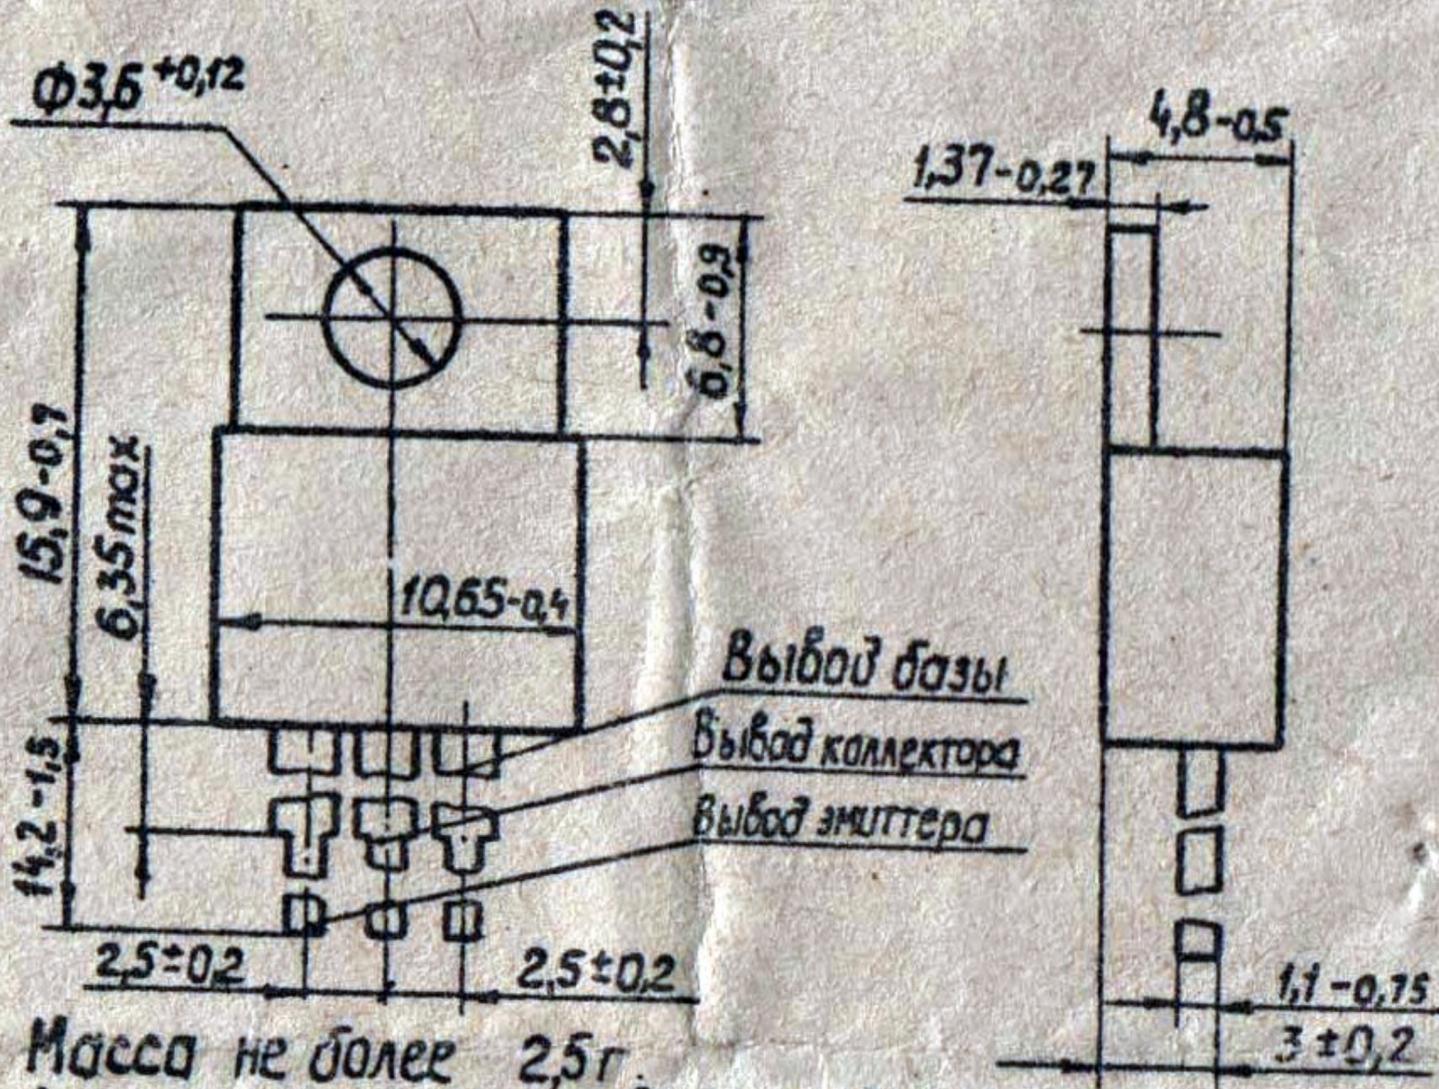

Масса не более 2,5г.
Драгоценных металлов не содержится.

Основные электрические параметры
при $t_{окр.ср.} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма							
		КТ818А		КТ818Б		КТ818В		КТ818Г	
		не менее	более						
Граничное напряжение ($I_3 = -0,1\text{A}$, $t_u \leq 300\text{мкс}$, $Q > 100$), В	$U_{кз0 гр}$	-25		-40		-60		-80	

Продолжение

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма							
		КТ818А		КТ818Б		КТ818В		КТ818Г	
		не менее	не более						
Обратный ток коллектора ($U_{кв} = -40В$), мА	$I_{к60}$		-1		-1		-1		-1
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кв} = 5В$, $I_3 = 5А$)	$h_{21э}$	15		20		15		12	

Штамп ОТК

