

КУБ ПАМЯТИ
ПАСПОРТ Г63.061.021 ПС

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование характеристики	ед. изм.	Требования ТУ		Соответствие ТУ
		Номинал	Допуск	
1. Сопротивление обмоток XI + XII	ом	2,3	$\pm 0,5$	
2. Сопротивление обмоток UI + UI6	ом	1,1	$\pm 0,3$	
3. Сопротивление разрядных обмоток I + I7 разряд.	ом	1,7	$\pm 0,4$	
4. Сопротивление обмотки смещения	ом	2,3	$\pm 0,5$	
5. Сопротивление изоляции:				
а) между разноименными обмотками;	ком	300	не менее	
б) между одноименными обмотками.	ком	100	не менее	
6. Электропрочность изоляции	в. эф	100	не менее	
7. Частота обращения	кГц	150	не более	
8. Интервал рабочих температур	°C	-5	не менее	
9. Амплитуда выходного сигнала считывания (м)	мВ	+50	не более	
10. Вес	г	7	не менее	
		75	не более	

Соблюдается

(м) Амплитуда выходного сигнала не менее 7 мВ обеспечивается на активной нагрузке не менее 95 ом при:
напряжении питания формирователей координатных токов X и Y - 10 ± 2 в;
токах записи $I_z = 50 \pm 10$ ма;
изменении тока смещения и координатных токов, крайние значения которых указаны в таблице:

Температура (°C)	+50				-5			
	320		520		370		550	
Постоянный ток смещения I см К (ма)	не бо- лее	не ме- нее	не более	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее
Амплитуда координатных токов (ма)	141	165	187	215	165	193	209	237

Внешний вид, установочные габаритные размеры, назначение выходных контактов указаны на Рис.1 и Рис.2.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

1. Куб памяти.
2. Паспорт

Куб памяти КП28/17-170 заводской № 3893. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИМЕНЕНИИ
соответствует техническим условиям ТУ-25-01-155-71 и
применен годным для эксплуатации

Дата выпуска "17" IX 1973 г.

Руководитель предприятия
М.П.

Закреплен заказчик

Представитель заказчика
М.П.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует безотказную работу куба памяти, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации и хранения.

Срок службы 10000 часов. Сохраняемость 12 лет.

На протяжении этого срока допускается хранение изделий в полевых условиях в течение:

а) 3-х лет в составе аппаратуры и ЭИП при защите последних от непосредственного воздействия солнечной радиации и влаги;

б) 6-ти лет в составе герметизированной аппаратуры и ЭИП в герметизированной упаковке.

К концу установленного срока хранения допускается:

в) уменьшение сопротивления изоляции между отдельными обмотками куба памяти на 20%;

г) уменьшение амплитуды сигнала считывания до 6 мВ.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Пайку производить припоем ПОС-61 по НО.010.001.

2. Перед применением расконсервировать выходные контакты спиртом ГОСТ 5962-67.

Р.П.ЛЗМЗ 302 156 г 600

Рис.1. Габаритный чертеж и расположение выходных контактов куба памяти КП128/17-М70

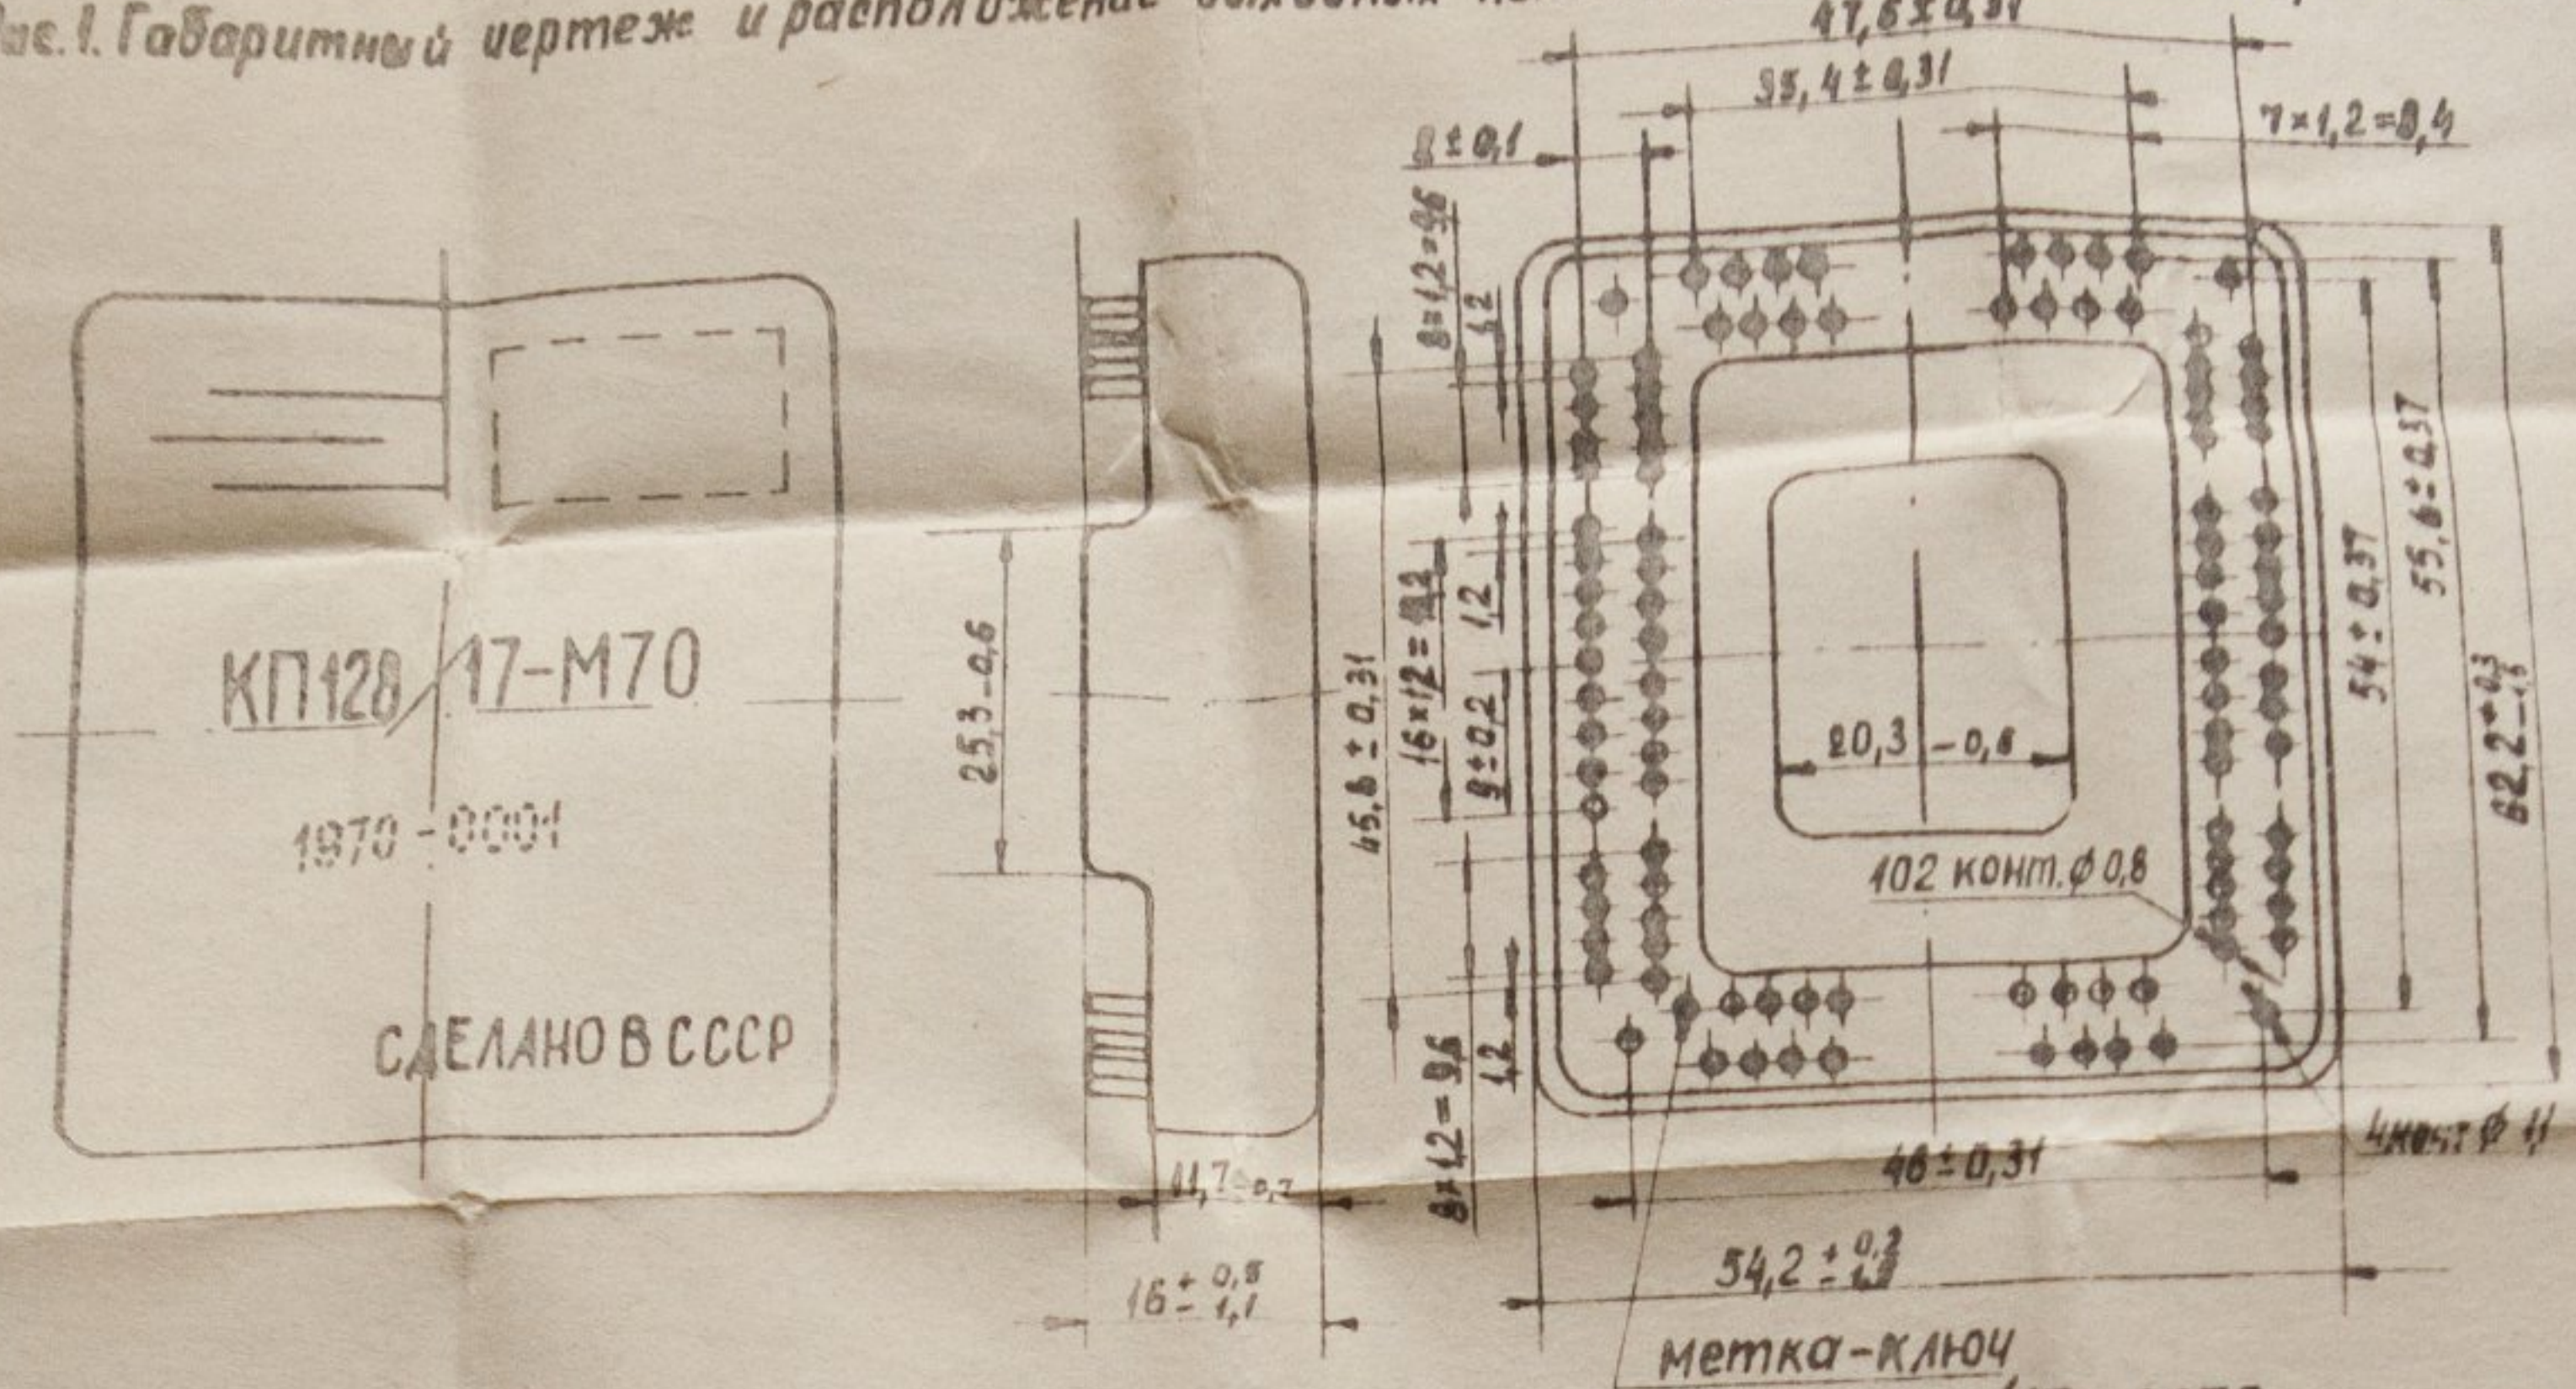


Рис.2. Назначение выходных контактов куба памяти КП128/17-М70

